



Bundesministerium  
für Gesundheit

# Corona-Warn-App (CWA) *Sachstand & Ausblick*

13. November 2020

# Agenda



1. Zahlen & Fakten

2. Ausblick

# 1. Zahlen & Fakten




# Zahlen & Fakten (1/3)

## Nutzungsverhalten CWA


Aktuelle Zahlen zum Nutzungsverhalten **Gesamt** sowie mit **Bezug zu KW 44** und **KW 45**

**Rd. 22,4 Mio. Downloads** Gesamt der CWA  
(Stand 13.11.2020)

- *Durchschnittliche Anzahl Downloads pro Tag innerhalb der letzten 14 Tage: rd. 99 Tsd.*

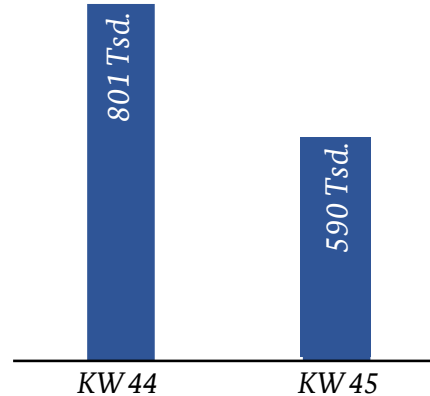

**Rd. 60 Tsd. positiv Getestete** haben andere **bisher gewarnt**  
(Stand 12.11.2020)

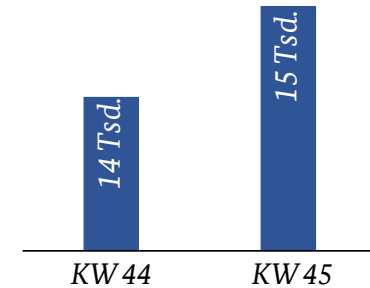

**Rd. 432 Tsd. Hotline Anrufe** Gesamt (Stand 11.11.2020)



Technische Hotline **41%**

Verifikations-hotline **59%**

### Technische Hotline

<b>Gesamt</b>	179 Tsd.
davon in ...	
<b>KW 44</b>	9,6 Tsd.
<b>KW 45</b>	9,2 Tsd.

- *Technischer Support bzgl. Funktionalität der App*

### Verifikationshotline

<b>Gesamt</b>	253 Tsd.
davon in ...	
<b>KW 44</b>	18,9 Tsd.
<b>KW 45</b>	18,4 Tsd.


- *Verifizierung des positiven Testergebnisses & Erhalt TeleTAN*



# Zahlen & Fakten (2/3)

## Laboranbindungen

Aktuelle Zahlen bzgl. der Anzahl bereitgestellter Laborergebnisse sowie angebundener niedergelassener Labore.

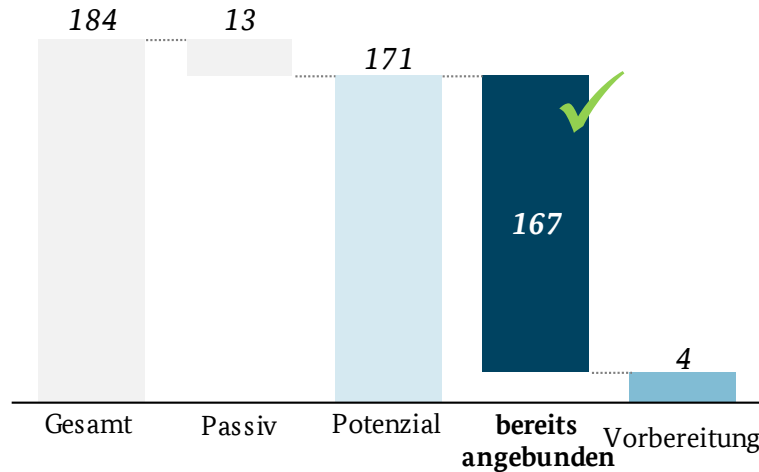

Damit sind **über 90 Prozent** der Testkapazität an die CWA angeschlossen

Rd. 1,57 Mio. SARS-CoV 2 Tests wurden allein in KW 45 in den niedergelassenen Laboren durchgeführt.



Rd. 3,5 Mio. Laborergebnisse wurden bisher\*\* bereitgestellt

Rd. 28 % davon innerhalb der Kalenderwochen 44 und 45





# Zahlen & Fakten (3/3)


## EFGS\* – Status der Länder-Anbindung

**Angebunden:**  
Deutschland  
Irland  
Italien  
Spanien  
Lettland  
Ungarn (seit 4.11)  
Dänemark (seit 04.11)

**Anbindung  
ab 23.11.2020:**  
Polen  
Belgien  
Slowenien  
Litauen

**Anbindung  
ab 30.11.2020:**  
Niederlande  
Malta  
Polen  
Finnland  
Zypern

**In Planung:**  
Tschechien

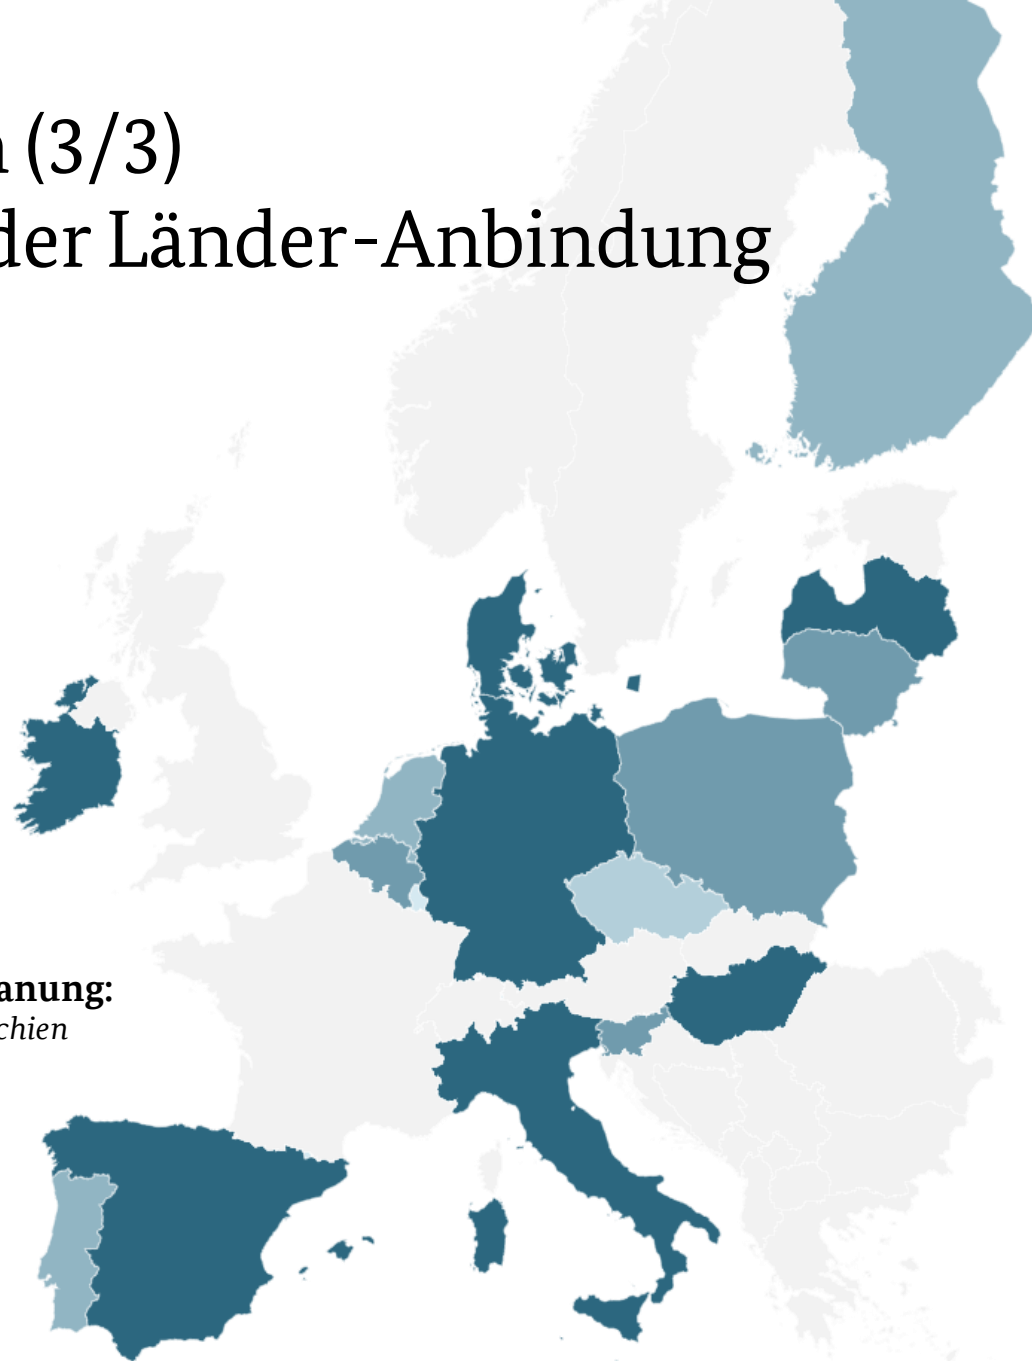

## 2. Ausblick

# Ausblick – was ist unter anderem in Planung\*?



## Technische Maßnahmen

- Verkürzung der Zeit bis zu einer Benachrichtigung über ein erhöhtes Risiko

## Neue Funktion Benutzeroberfläche

- Mitteilung, dass ein positives Testergebnis geteilt werden kann

Allg. Technische Optimierung der App

## Verbesserung Benutzeroberfläche:

- Warnprozess erleichtern: Noch mehr Nutzerinnen und Nutzer zum Teilen der Schlüssel bewegen

November

Dezember

Januar – Februar

## Technische Maßnahme

- Verbesserung der Messgenauigkeit durch Übergang auf neue Schnittstelle von Apple/Google

## Neue Funktion Benutzeroberfläche

- Informationen zum Infektionsgeschehen und Kennzahlen zur App

## Weitere Maßnahmen

- Link zu einer freiwilligen Datenspende
- Verfügbarkeit der App in französischer und russischer Sprache (exkl. AGB)

## In Prüfung

- Schlüsselaustausch mit der Schweiz
- Kontakttagebuch